





# FERMETURES D'URGENCE "SEVAD"

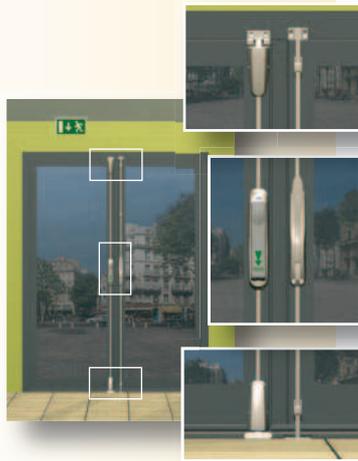

Exemple de pose sur porte 2 vantaux à battement dont l'unité de passage ne concerne que le vantail de service :

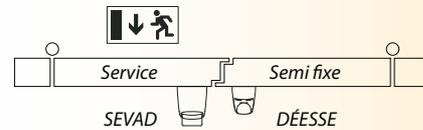

Convient à tous types de porte BOIS / ALU / PVC / ACIER  
Produit concernant les dispositions de la Directive UE  
Produits de la construction (89/106/CEE)  
Conçue pour répondre à la norme NF EN 179 : 2008  
Apte à équiper des portes coupe feu ou pare flamme :  
1 heure - attestation synthétique RS08-076.  
Classe EI<sub>2</sub> 60 selon NF 1634-1



CPD40 - 160011	2007
EN 179 : 2008	
3	6
6	B
1	4
4	2
B	A



### Caractéristiques certifiées par la marque NF :

Les caractéristiques certifiées par la marque NF - Articles de Quincaillerie suivant référentiel NF 040 par AFNOR Certification ( 11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS cedex ), sont les suivantes :

- . endurance sous contrainte, vérification et essais annuels par organismes indépendants accrédités, identification des composants associés, informations contrôlées de la notice fabricant par rapport aux procès verbaux.
- . pour les produits de classe E+C : Tests feu recto/verso minimum 30 minutes.

## 8250 0 Ensemble pour porte "à fleur" (cas n° 1 page 32) comprenant :

- . 1 boîte **5206 0** contenant :
  - 1 boîtier **5201 0**
  - 1 verrou bas **5202**
  - 1 verrou haut **5203**
  - 1 gâche basse **5204**
  - 1 gâche haute **5205**
  - 1 sachet visserie
- . 1 tringle **6888** (1x2500mm)

### Fermeture d'urgence de type B à encombrement réduit

Pour mémoire :

1°) Extraits de la norme EN 179 :

- "Des fermetures d'urgence conçues pour être utilisées dans des conditions d'urgence où les personnes sont habituées à la fermeture et ses éléments de quincaillerie, et par conséquent une situation de panique est peu susceptible de se produire."
- "Afin de réduire le risque de coincement de doigts et/ou de bloquer la fermeture d'urgence, aucun espace ne doit coincer une tige d'essai (de 10mm de diamètre par 100 mm de longueur), sur son diamètre de 10 mm quelque soit sa position pendant la manœuvre de la fermeture d'urgence."

2°) Extraits de la réglementation selon arrêté du 25 juin 1980 :

a) article CO 45 - manœuvre des portes :

- "Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie."
- "En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail"

b) article CO 46 - portes des issues de secours :

- "La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45"



## 8250 4 Ensemble pour porte à recouvrement (cas n°4 & 5 page 32) comprenant :

- . I boîte **5206 4** contenant :
  - I boîtier **5201 0**
  - I verrou bas **5202**
  - I verrou haut **5203**
  - I gâche basse **5204**
  - I platine **PR1494**
  - I équerre **PR1495**
  - I gâche haute **5207**
  - I sachet visserie
- . I tringle **6888** (1x2500mm)



## 8250 5 Ensemble pour porte à recouvrement large (cas n°2 page 32) comprenant :

- . I boîte **5206 5** contenant :
  - I boîtier **5201 0**
  - I verrou bas **5202**
  - I verrou haut **5203**
  - I gâche basse **5204**
  - I gâche haute **5207**
  - I sachet visserie
- . I tringle **6888** (1x2500mm)




## 8250 6 Ensemble pour porte "à fleur" (cas n°3 page 32) comprenant :

- . I boîte **5206 6** contenant :
  - I boîtier **5201 0**
  - I verrou bas **5202**
  - I verrou haut **5203**
  - I gâche basse **5204**
  - I gâche haute **5205** + équerre 6869
  - I sachet visserie
- . I tringle **6888** (1x2500mm)



# FERMETURES D'URGENCE "SEVAD"


Pose sur porte à recouvrement large

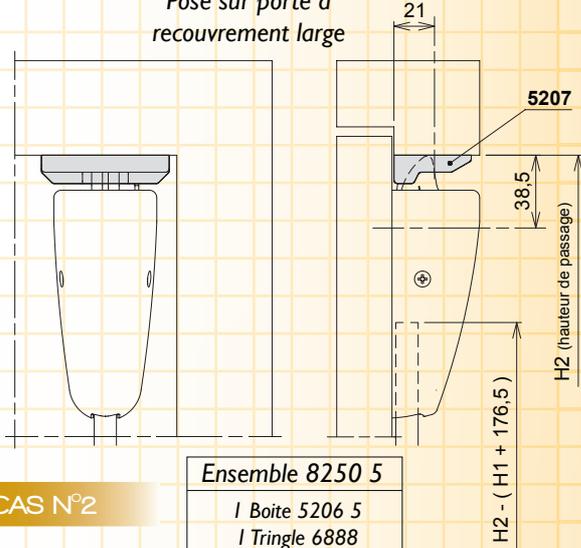

CAS N°2

Ensemble 8250 5  
I Boite 5206 5  
I Tringle 6888


Pose sur porte à recouvrement Bois, PVC, Alu et Acier

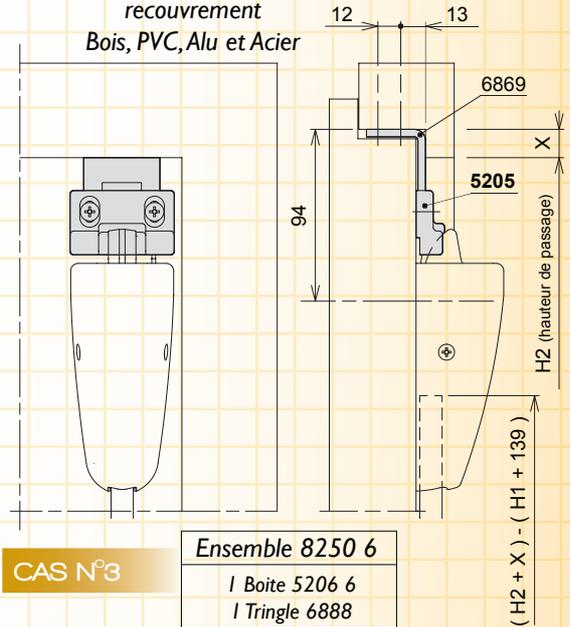

CAS N°3

Ensemble 8250 6  
I Boite 5206 6  
I Tringle 6888

Pose sur porte "A fleur" Alu ou Acier

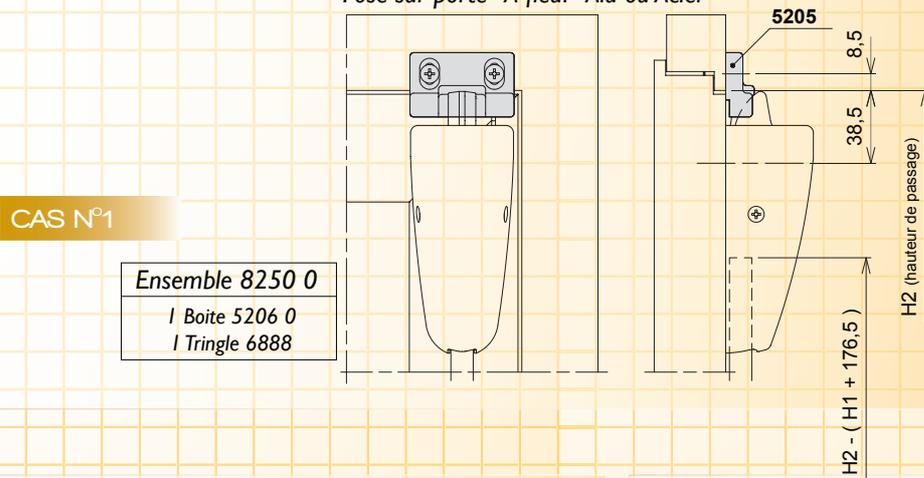


CAS N°1

Ensemble 8250 0  
I Boite 5206 0  
I Tringle 6888

Les croquis sont donnés à titre d'exemples, ils ne sont pas limitatifs.


Pose sur porte à recouvrement huisserie Bois

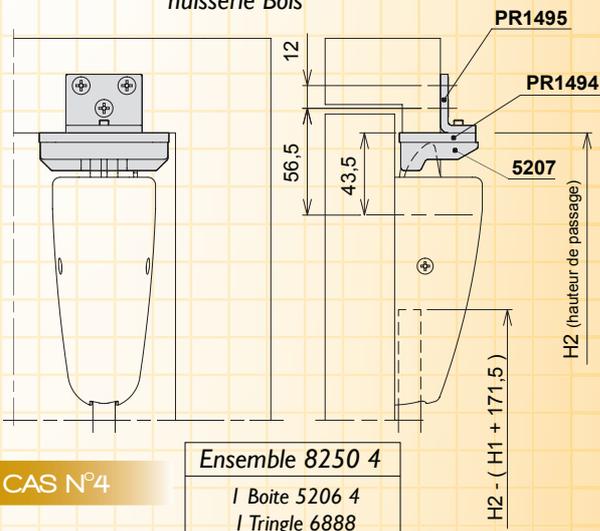

CAS N°4

Ensemble 8250 4  
I Boite 5206 4  
I Tringle 6888

Pose sur porte à recouvrement huisserie métallique

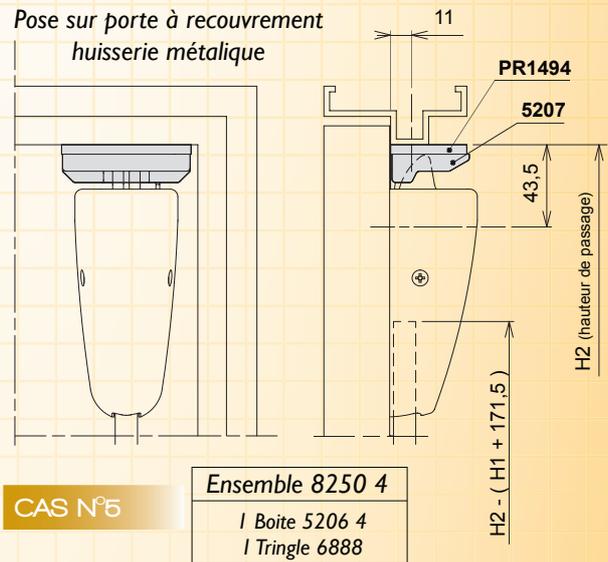

CAS N°5

Ensemble 8250 4  
I Boite 5206 4  
I Tringle 6888

