legallais

L'ACCESSIBILITÉ POUR TOUS PARTOUT

L'ACCESSIBILITÉ DANS LES SANITAIRES

REGLEMENTATION ET SCHÉMAS TECHNIQUES

Cette documentation prend en compte la mise en accessibilité **des sanitaires.** Nous retrouvons **les Sanitaires WC et les sanitaires Douches.** Pour l'ensemble des situations il faut avoir la démarche handicap, c'est-à-dire **donner l'accès aux plus grand nombre** de personnes.

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit **comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé** pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et **comportant un lavabo accessible**.

Les **cabinets d'aisances aménagés** doivent **être installés au même emplacement** que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu'il existe **des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe**, un cabinet d'aisances accessible séparé doit **être aménagé pour chaque sexe**.

Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos **doivent être accessibles** aux personnes handicapées **ainsi que les divers aménagements** tels que **notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains**.

Rappel de l'espace minimum à respecter pour demi-tour avec un fauteuil :

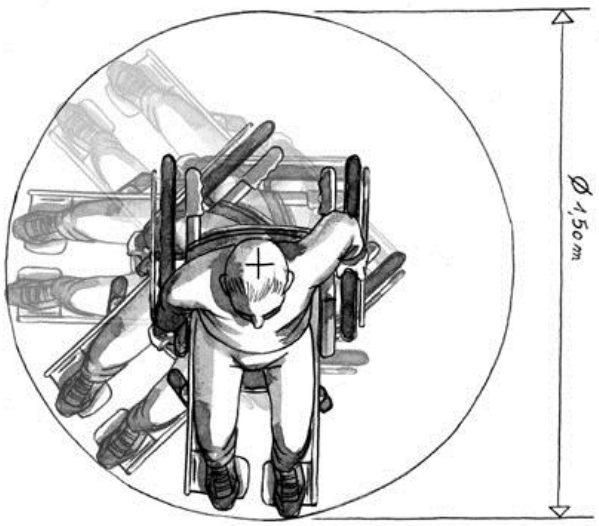

1- LES SANITAIRES WC

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :

- **comporter**, en dehors du débattement de porte, **un espace d'usage accessible** à une personne en fauteuil roulant, situé latéralement par rapport à la cuvette
- **comporter un espace de manœuvre** avec possibilité de **demi-tour**, situé à **l'intérieur du cabinet** ou, à défaut, **en extérieur devant la porte**.

→LES DIMENSIONS :

Un WC aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques dimensionnelles suivantes :

- **un lave-mains** dont le plan supérieur est situé à une **hauteur maximale de 0,85 m**
- **la surface d'assise** de la cuvette doit être située à **une hauteur** comprise **entre 0,45 m et 0,50** m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants
- **une barre d'appui latérale** doit être prévue à côté de la cuvette, **permettant le transfert d'une personne** en fauteuil roulant et **apportant une aide au relevage**. La barre doit être située à **une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m**.
- **un lavabo accessible** doit présenter **un vide en partie inférieure** d'au **moins 0,30 m de profondeur**, **0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur** permettant le **passage des pieds et des genoux** d'une personne en fauteuil roulant.

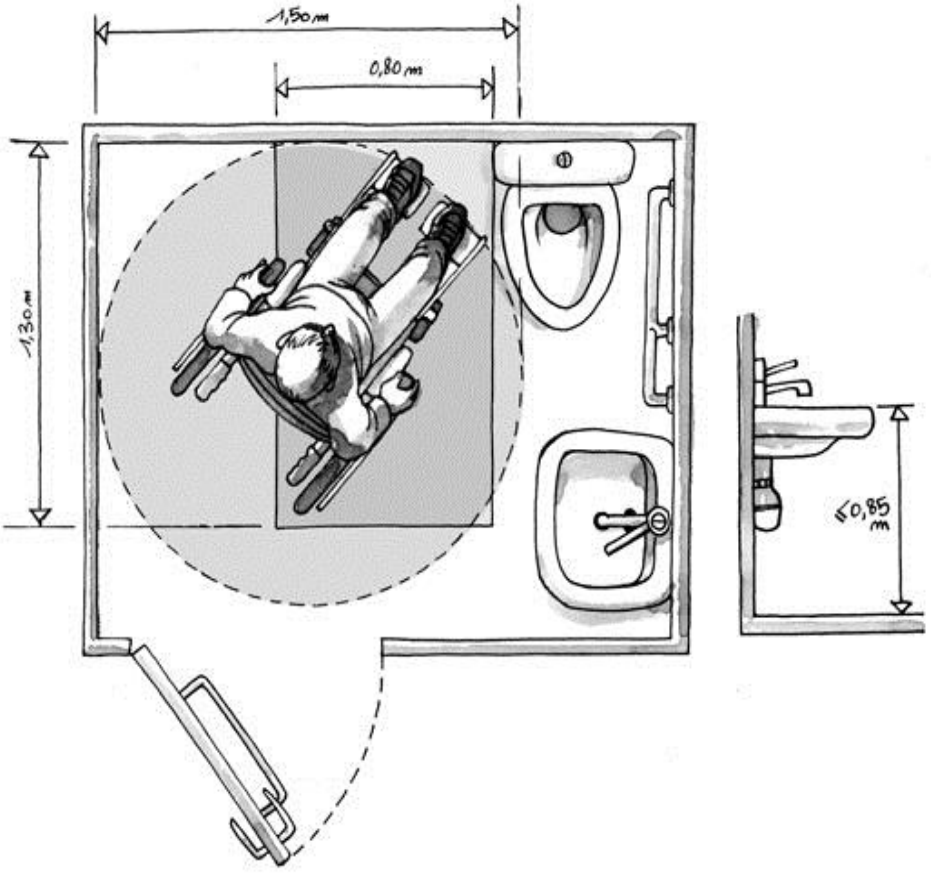

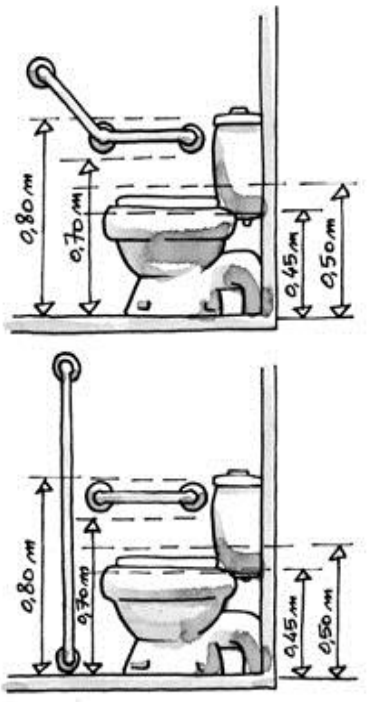

→SECURITÉ D'USAGE :

Le choix de l'équipement ainsi que le **choix et le positionnement de la robinetterie** doivent permettre un **usage complet du lavabo** en position **assis**.

Lorsque des **urinoirs** sont disposés **en batterie**, ils doivent être positionnés à **des hauteurs différentes**.

La fixation de la barre d'appui latérale ainsi que le support doivent **permettre à un adulte** de **prendre appui de tout son poids.**

Si **la cuvette** est posée sur un **socle**, ce dernier doit **être aussi réduit** que possible afin de ne **pas empêcher l'approche du fauteuil roulant**.

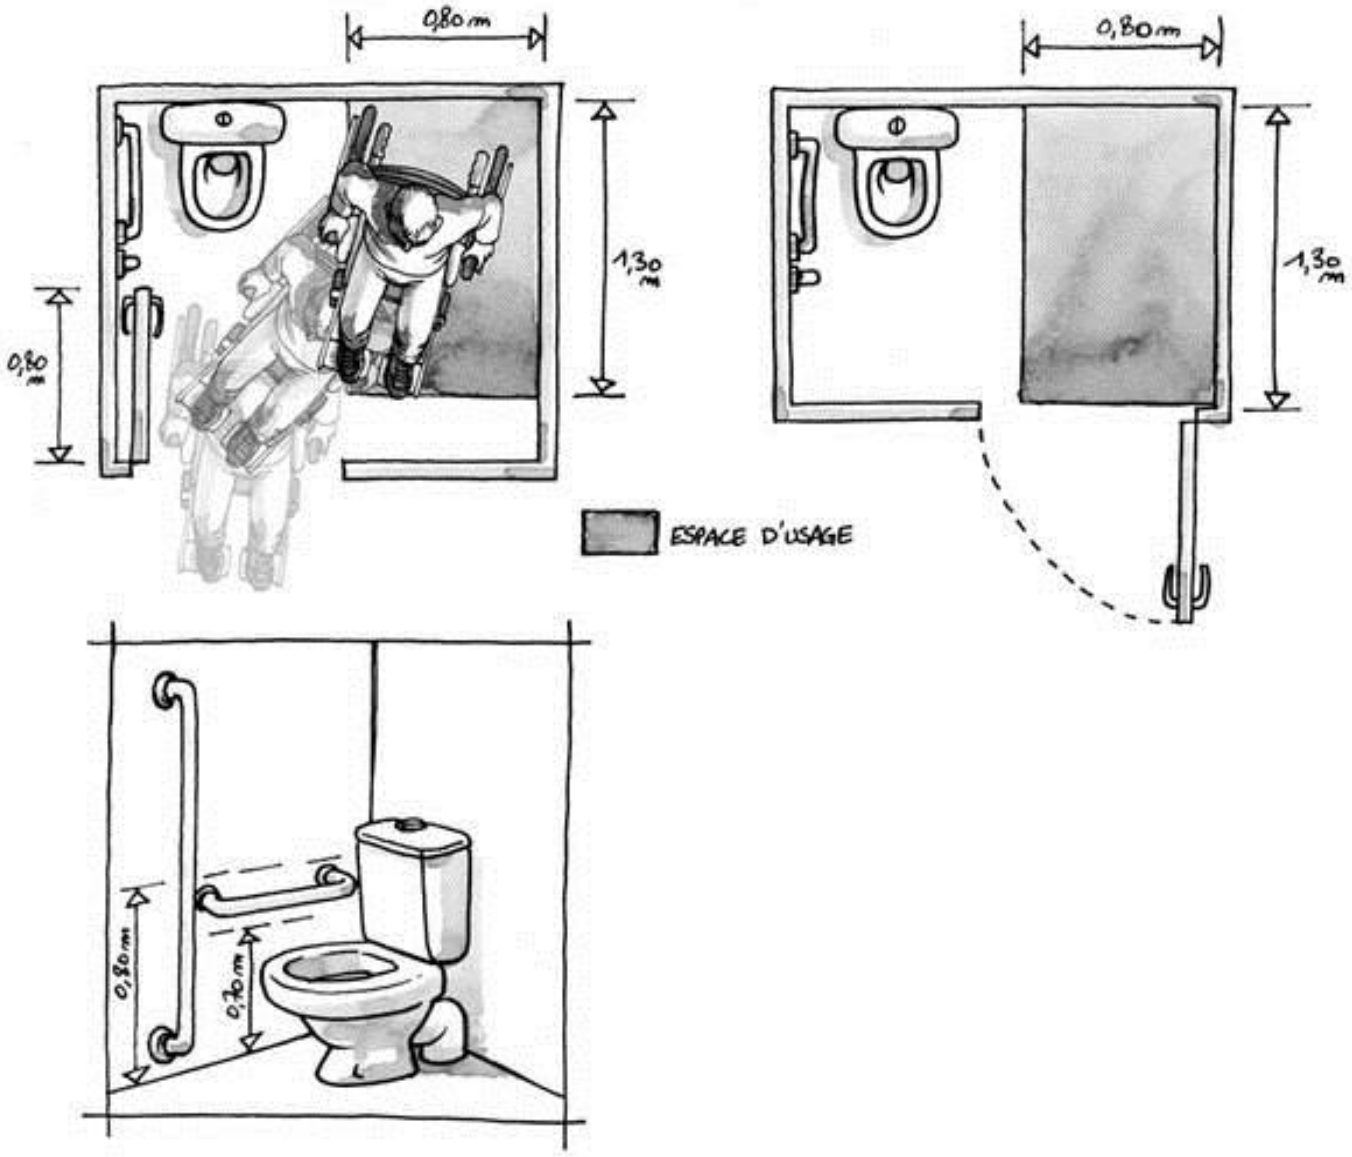

2- LES SANITAIRES DOUCHES

Dans un ERP, lorsque les chambres comportent **une salle d'eau**, celle-ci doit être **aménagée et accessible**. Si ces chambres ne comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un **cheminement praticable**.

Les douches aménagées doivent comporter en-dehors du débattement de porte éventuel :

- un **receveur ultraplat avec un ressaut inférieur ou égal à 2 cm chanfreiné ou arrondi, un siphon encastré dans le sol ou un receveur à carreler avec revêtement spécifique résistant au glissement**
- un **équipement permettant de s'asseoir** et de disposer **d'un appui en position « debout »**
- un **espace d'usage** situé latéralement par rapport à cet équipement
- des **équipements accessibles en position "assis"**, notamment des **patères**, **robinetterie**, **sèche-cheveux**, **miroirs**, **dispositif de fermeture des portes**.

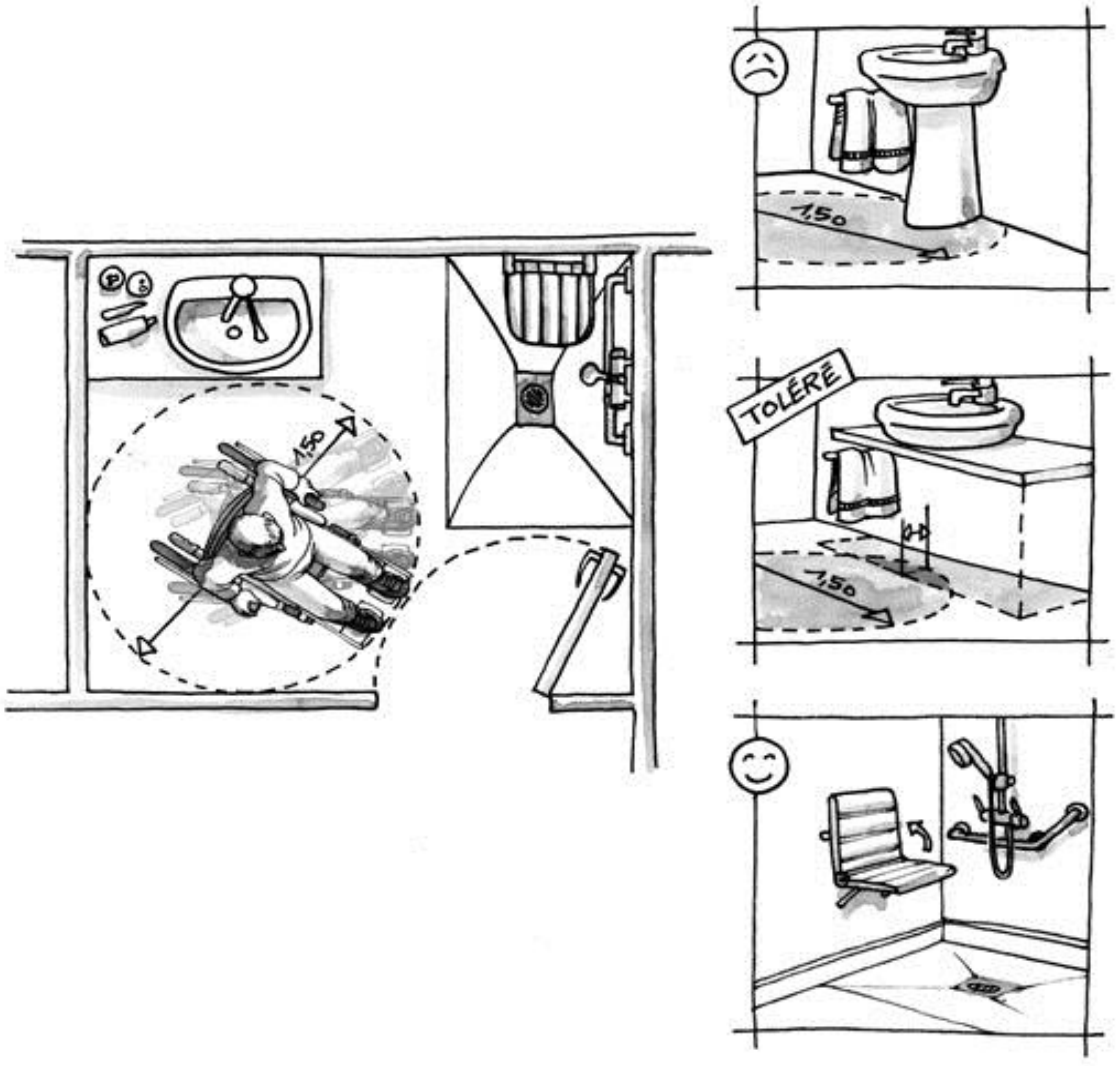

→LES DIMENSIONS :

Une douche adaptée comporte les mêmes exigences que les WC, voici un petit rappel des principales exigences à respecter :

- L'emprise au sol dans le cas d'une zone de douche protégée des projections d'eau par une paroi ou une cloison doit être **au minimum de 0,90 m par 1,20 m afin de permettre l'entrée d'un fauteuil roulant de douche ou l'installation d'une assise**
- L'espace douche doit être **accessible par un espace d'usage parallèle et tangent** afin de permettre à l'utilisateur d'y accéder facilement ou pour réaliser les manœuvres avec un fauteuil roulant.
- **une barre d'appui latérale** doit être prévue à côté de la cuvette, **permettant le transfert d'une personne** en fauteuil roulant et **apportant une aide au relevage**. La barre doit être située à **une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m**.
- **un lavabo accessible** doit présenter **un vide en partie inférieure** d'au **moins 0,30 m de profondeur**, **0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur** permettant le **passage des pieds et des genoux** d'une personne en fauteuil roulant.
- Les équipements **permettant de s'asseoir** peuvent être fixes ou mobiles. La **hauteur d'assise** doit être comprise entre **0,45 m et 0,50 m.**

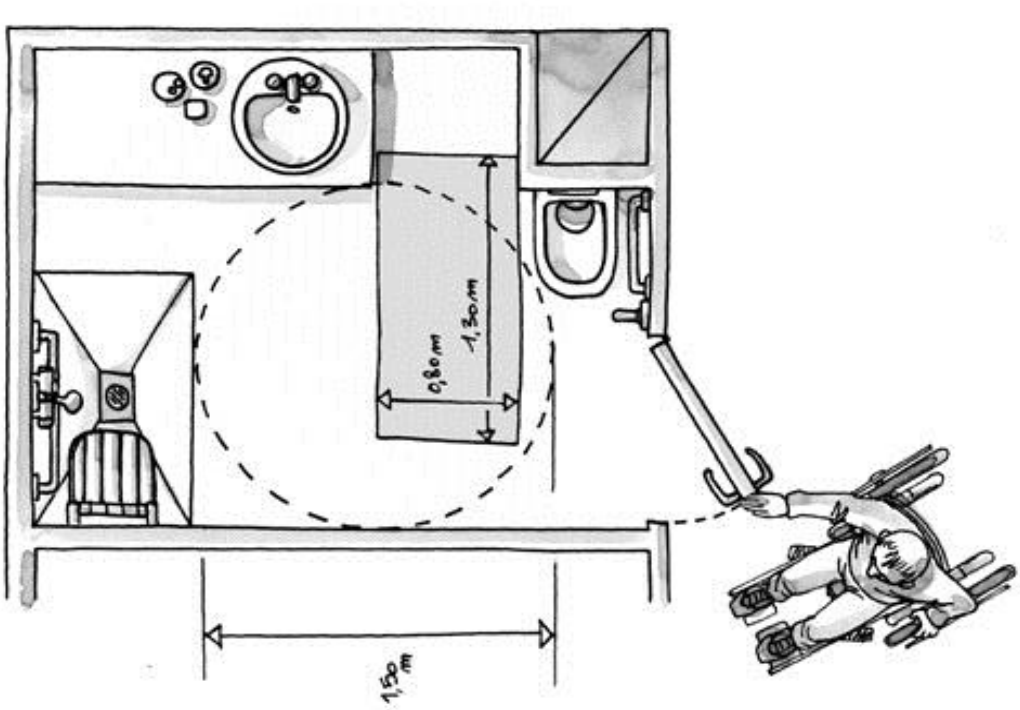

→SECURITÉ D'USAGE :

Les **commandes** de douches doivent être faciles à manœuvrer pour une personne ayant des difficultés de préhension.

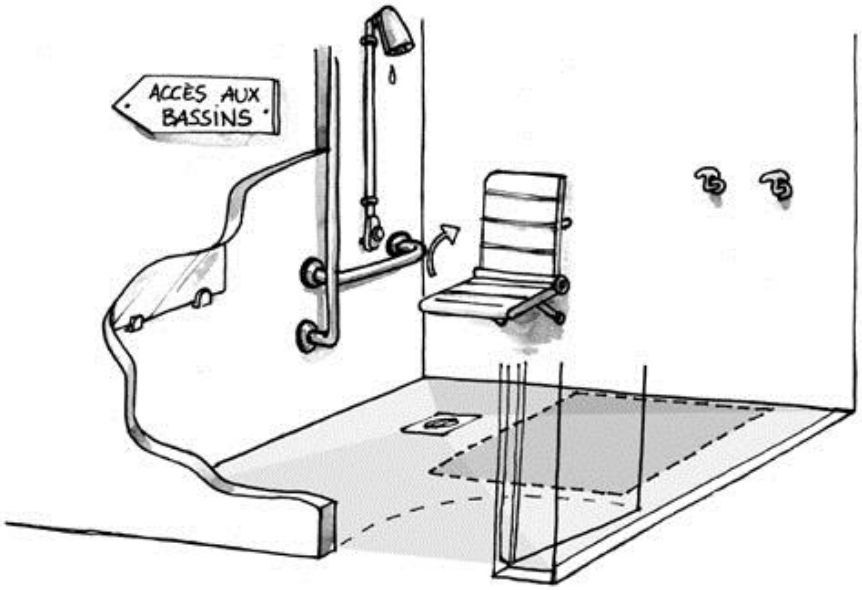

Les mitigeurs mécaniques à manette ajourée ou les mitigeurs thermostatiques avec ergots sur les croisillons sont à privilégier pour assurer une préhension et une facilité d'utilisation de l'appareil sanitaire.

Les revêtements des receveurs, que ce soit un revêtement plastique, un carrelage ou un receveur à cuve, doivent offrir des performances vis-à-vis de la résistance de glissement (norme X P 05-111).

Pour améliorer la résistance au glissement, un tapis antidérapant peut être ajouté.

Si l'espace douche est aménagé sans aucun système type « parois de douche » pour contenir les projections d'eau, l'ensemble de la salle de bain doit être réalisée avec un revêtement antidérapant.

Retrouvez plus d'informations sur cette règlementation à l'adresse suivante :

Réglementation Accessibilité